



防火水槽等の鉄蓋について

①蓋の開閉は、徳島市で使用しているバールで開閉可能であること。

特殊な施錠構造（キー）を有しないもの。（全消防車両に積載するため）

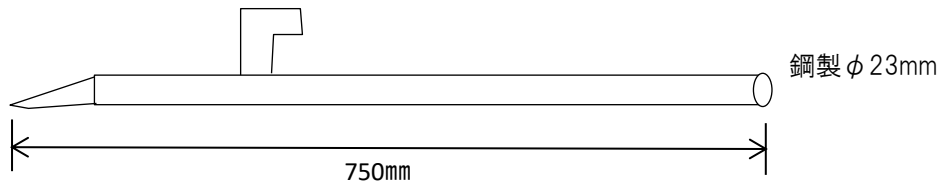

②こじり用の補助穴を設けること。

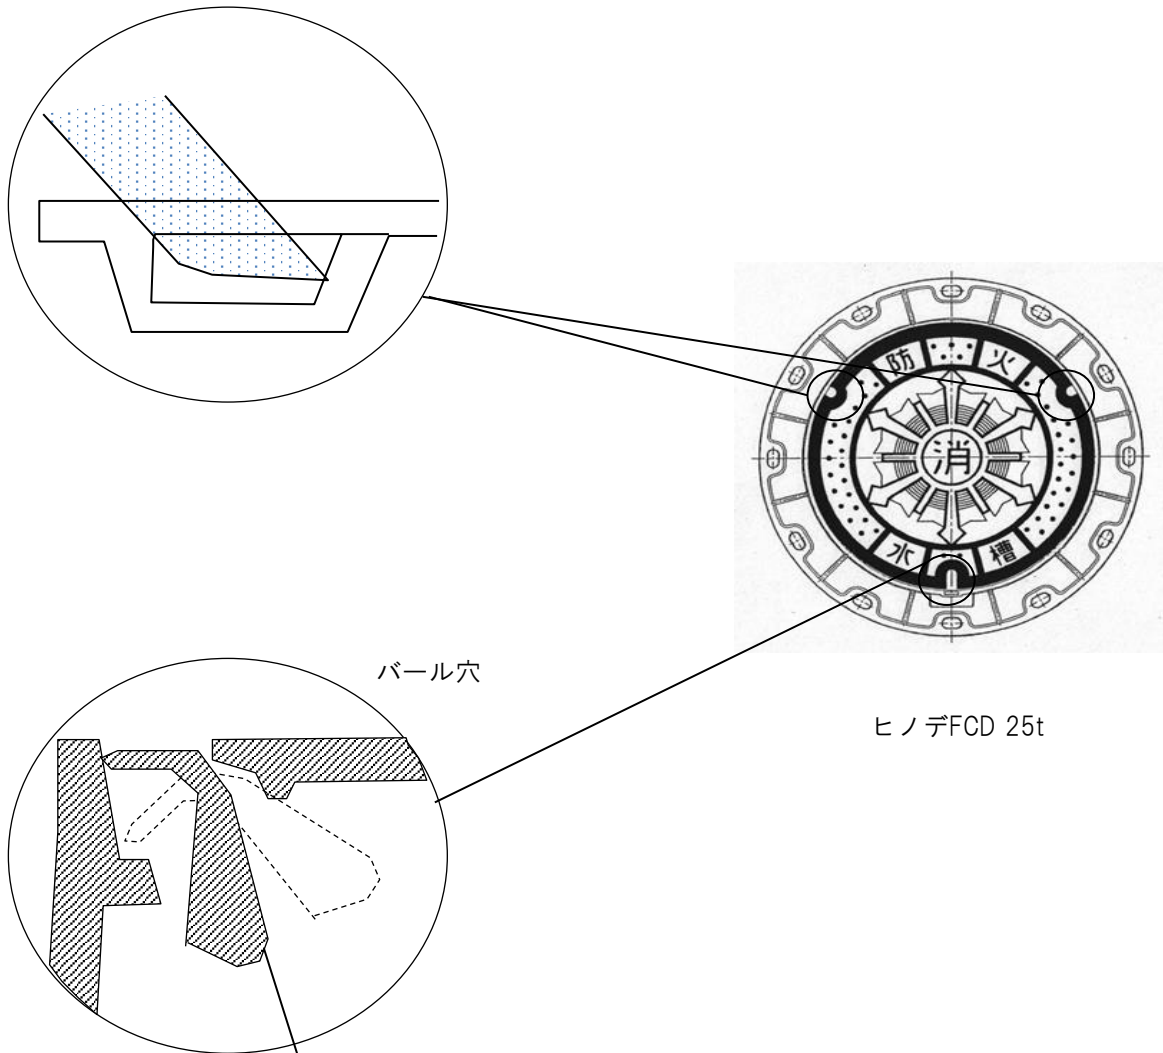

開閉式アームは取り外し、徳島市消防局仕様バールが使用可能にすること。